

MANUAL

Lâmpadas Fluorescentes



- **UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**

- **COMISSÃO DE GESTÃO AMBIENTAL**

- **ORIENTADOR**

- JOÁCIO ARAUJO

- **BOLSISTA**

- RAYSSA VIEGAS PEREIRA

- **VOLUNTÁRIO**

- LUIZ GUSTAVO



SUMÁRIO

- **3 APRESENTAÇÃO**
- **4 DESCARTE INCORRETO**
- **5 COMO PROCEDER**
- **6 PONTOS DE COLETA CAMPUS I**



APRESENTAÇÃO


As lâmpadas fluorescentes são classificadas como resíduos perigosos de classe I e por conterem substâncias tóxicas na sua composição, não podem ser descartadas no lixo comum. O descarte incorreto acarreta inúmeros problemas ambientais e de saúde pública, portanto, pensando nisso, a Comissão de Gestão Ambiental (CGA) montou um plano de coleta em que coletores estão espalhados em pontos de estratégicos, com o objetivo de recolher o resíduo gerado dentro da UFPB



DESCARTE INCORRETO

As lâmpadas fluorescentes não devem ser descartadas no lixo comum porque possuem substâncias tóxicas que se liberadas podem contaminar o solo e a água, além de trazer prejuízos para a saúde humana.

Substâncias presentes nas lâmpadas como o mercúrio, um metal pesado, são capazes de contaminar comunidades inteiras pela sua alta capacidade de intoxicação.

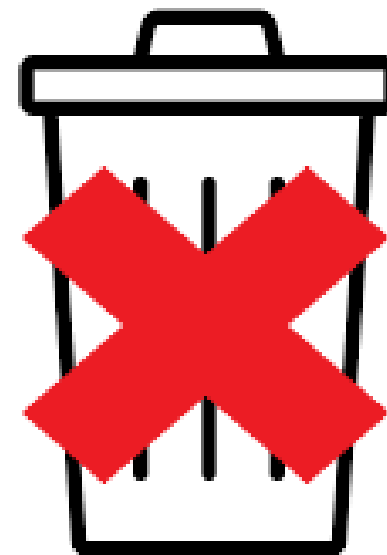


NÃO DESCARTAR NO LIXO COMUM

COMO PROCEDER

- As lâmpadas queimadas devem ser armazenadas em suas caixas de quando foram compradas ou enroladas em jornais e levadas ao ponto de coleta mais próximo a sua residência.
- É obrigação de supermercados e lojas de materiais de construção receber as lâmpadas para que se dê continuidade ao processo de logística reversa do resíduo.
- Consulte o ponto mais próximo a sua residência



PONTOS DE COLETA NO CAMPUS I - UFPB

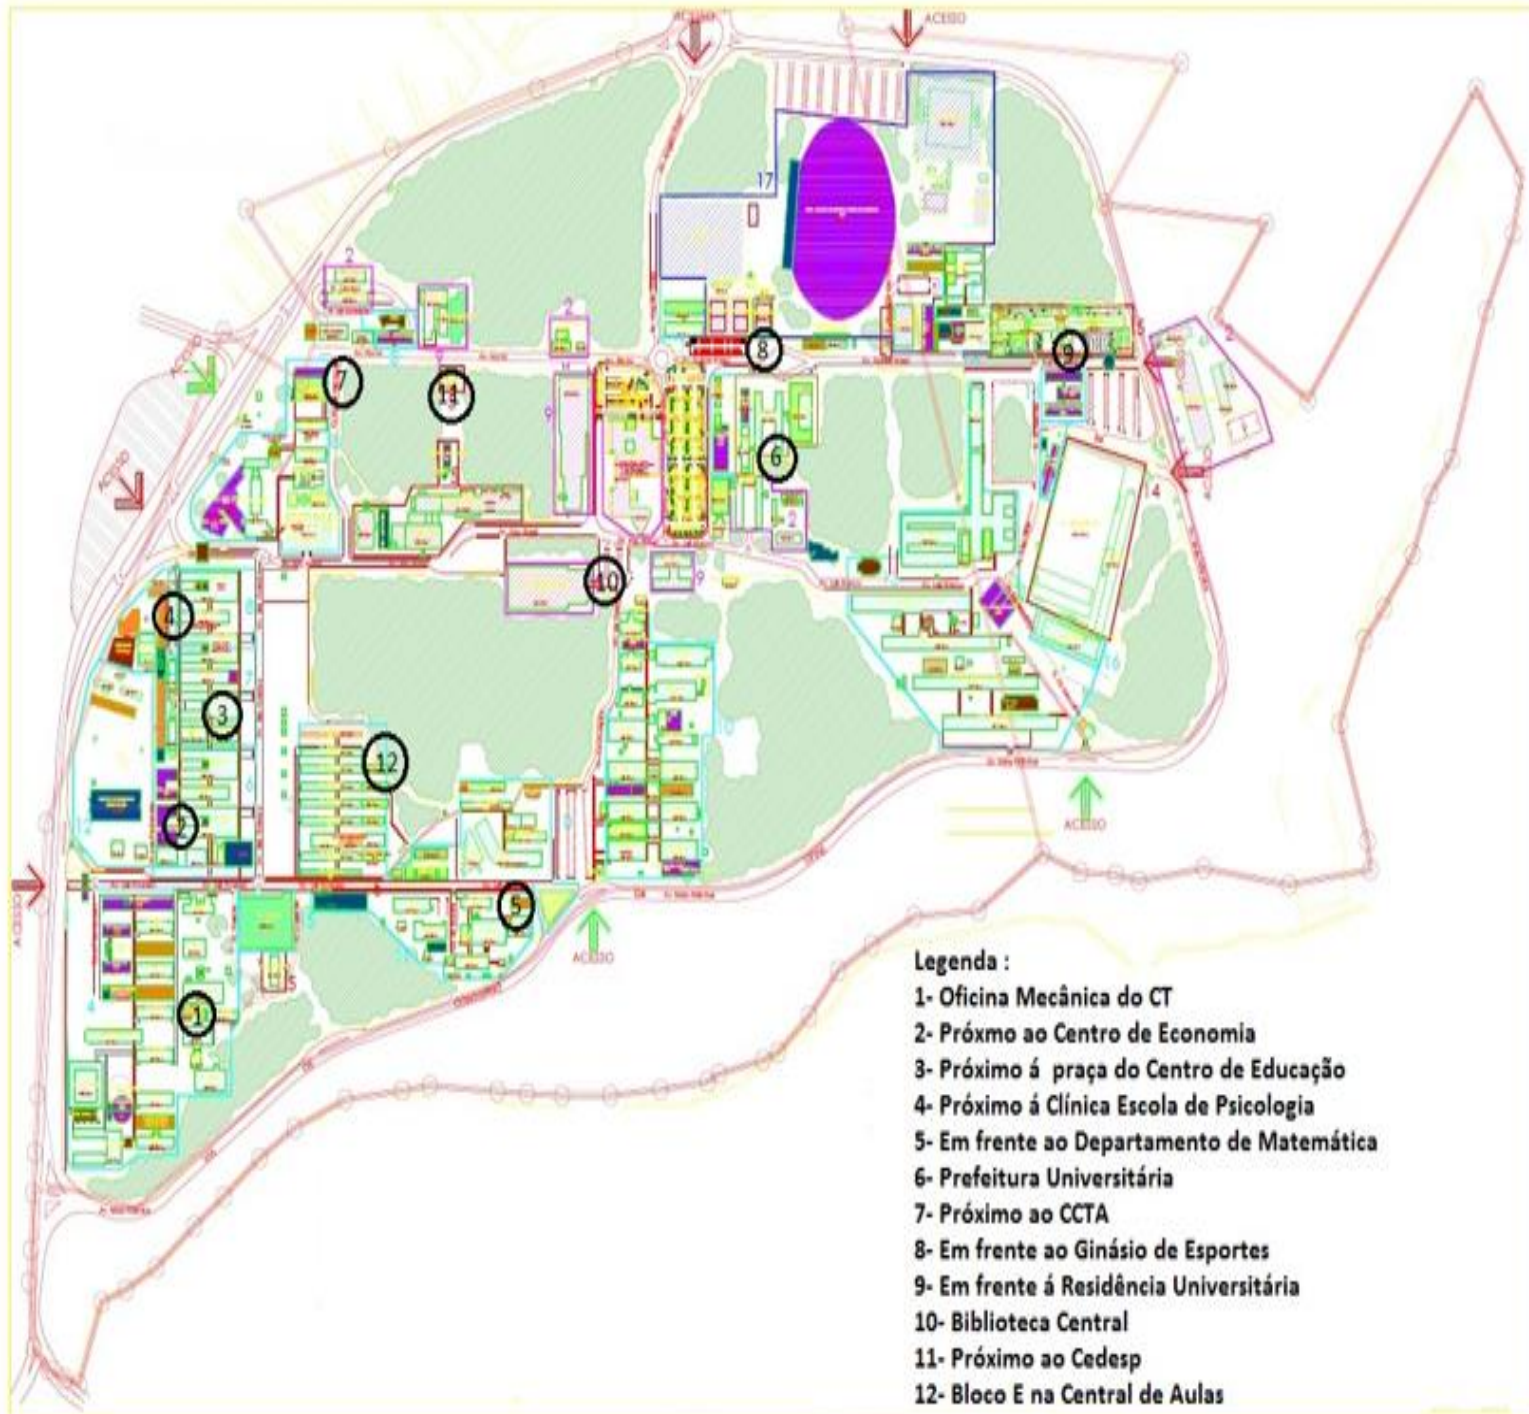

Distribuição dos pontos de coleta coletores
para coleta das Lâmpadas da Universidade
Federal da Paraíba - UFPB



CGA
COMISSÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
UFPB



www.ufpb.br/cga



@cgaufpb

